

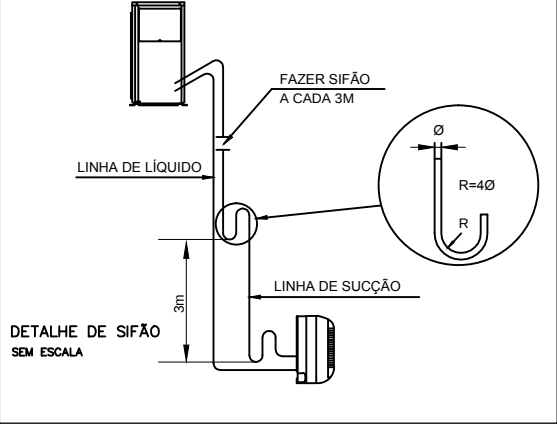
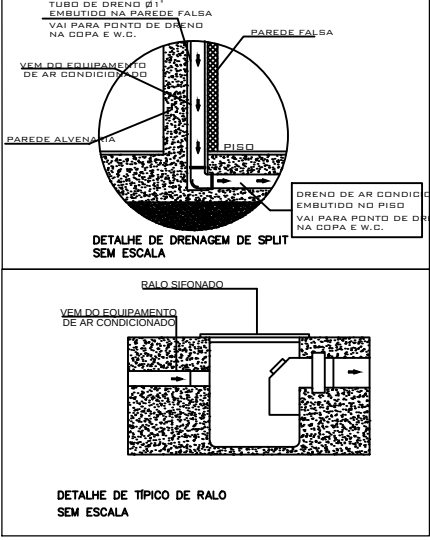
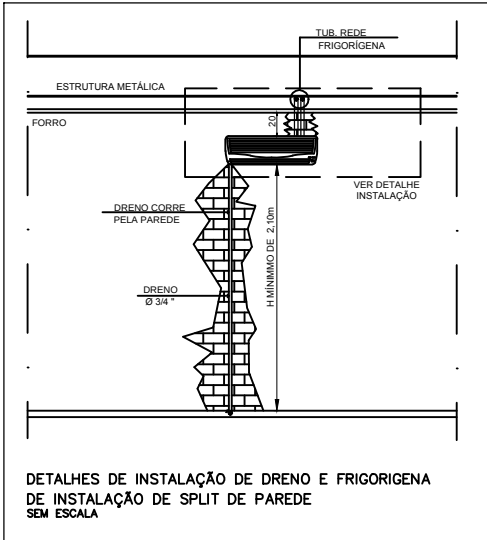
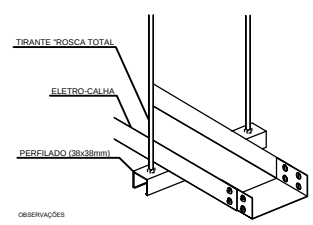
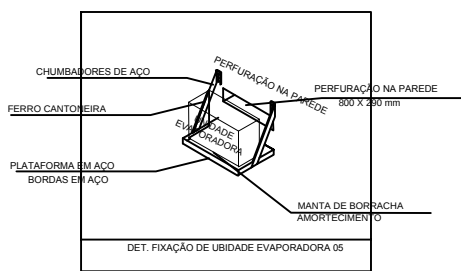


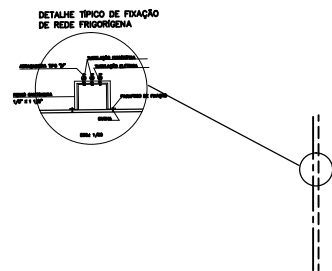


NOTA:
A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER FIXADA EM LOCAL VISÍVEL.
A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER FIXADA COM COLA EPÓXI NA CARENAGEM DA UNIDADE CONDENSADORA
A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER FABRICADA EM ACRÍLICO BRANCO OU TRANSPARENTE, COM AS LETRAS PRETAS.

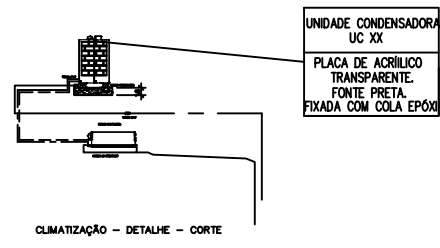


OBSERVAÇÕES:
1. O INSTALADOR DEVERÁ INSTALAR OS TIRANTES DO TIPO "ROSCA TOTAL" EM UM INTERVALO MÁXIMO DE 3,00 m.
2. ELETROCALHAS COM LARGURA DE 50 A 200 mm - CHAPA 438
ELETROCALHAS COM LARGURA DE 150 A 300 mm - CHAPA 438
ELETROCALHAS COM LARGURA DE 300 mm - CHAPA 438





DETALHE 3 - FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PAREDE SEM ESCALA





DETALHE 8 - PASSAGEM DE LINHAS PELA ELETROCALHA SEM ESCALA





DETALHE 11 - FIXAÇÃO DO VENTILADOR DE EXAUSTÃO SEM ESCALA

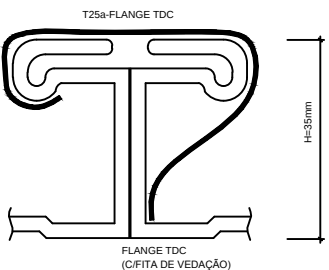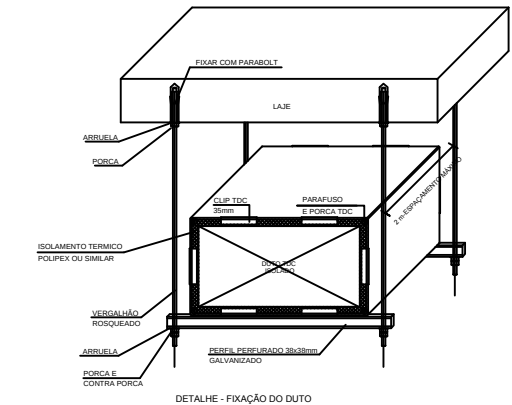


DETALHE JUNTAS E CONEXÃO SEM ESCALA

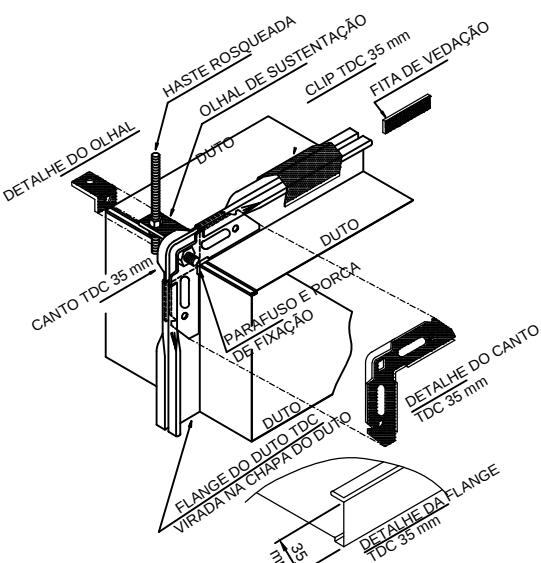

DETALHE - ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO SEM ESCALA



CONFEÇÃO DOS DUTOS	
LADO MAIOR	ESPESURA DA CHAPA
ATÉ 30 cm	# 26
DE 31 a 75 cm	# 24
DE 76 a 140 cm	# 22
DE 141 a 210 cm	# 20
CAIXAS PLENUNIS	# 20

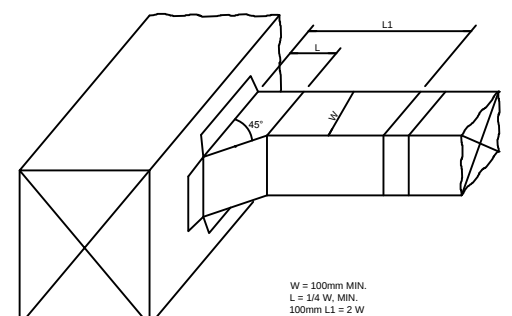

CONEXÃO PARA RAMAL COM DUTO RETÂNGULAR SEM ESCALA

PROJETO EXECUTIVO		
PROPRIETÁRIO: - SES - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DIOF		
ENDEREÇO: RUA DE 23 LOTE 01 - GUARA - DF		
AUTOR DO PROJETO: Diego Rodrigues Pinho		CREA: 17.988.050/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO: -		
Assinatura: _____		
Assinatura: Diego Rodrigues Pinho		17.988.050/DF
Assinatura: _____		CREA: _____
BASTO		
COTA		
BASTO		
BRASILIA-DF		
AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		PRANCHETA Nº
REV.:06		04/04
DETALHES		
Data: 24/03/2024	Desenho: Diego R. Pinho	Escala: REDUZIDA